


Таблица объемов работ по благоустройству в границах участка

Номер на плане	Наименование	Тип	Условные обозначения	Количество
1	Конструкция дорожной одежды парковок и уширения проездов, м <sup>2</sup>	1		150,0/155,0
2	Конструкция дорожной одежды проездов, м <sup>2</sup>	2		330,0
3	Конструкция одежды отсыпки, тротуара и площадок у подъездов, м <sup>2</sup>	3,3а		390,0

Условные обозначения:

- Проектируемая парковка
- Проектируемое уширение проезда
- Асфальтобетонное покрытие
- Проектируемый проезд
- Газон
- Бордюрный камень (дорожный)
- Бордюрный камень (тротуарный)
- Граница участка
- Направление стока воды
- 207.88 - Фактические отметки земли

УЗЕЛ "А"

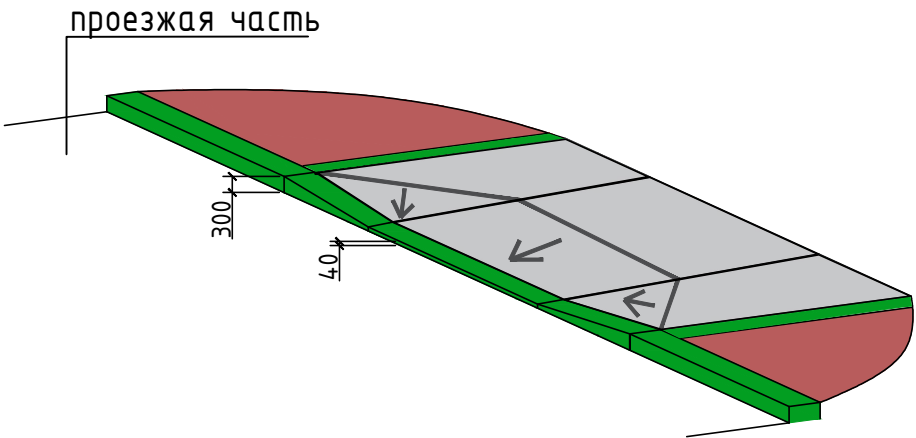

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ УСТРОЙСТВА ПАРКОВОК И УШИРЕНИЯ ПРОЕЗДОВ

ТИП 1
Покрывтие - плотный мелкозернистый асфальтобетон фр. до 10мм, тип Б, марка II 40мм
Пористый мелкозернистый асфальтобетон фр. до 20мм, тип Б марка II 40мм
Щебень из доменного шлака фр. 5-10мм 10мм
Щебень из доменного шлака фр. 20-40мм 70мм
Щебень из доменного шлака фр. 40-70мм 150мм
Уплотненный грунт
Бортовой камень П1У V 0,0525м <sup>3</sup> /м.п.
Растительный грунт
Местный уплотненный грунт
Доменный шлак фр 5-10мм

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ ОСНОВАНИИ ТИП 2

Покрывтие - плотный мелкозернистый асфальтобетон фр. до 10мм, тип Б, марка II 40мм
Разлив битума h=0,0005м/м <sup>2</sup>
Пористый мелкозернистый асфальтобетон фр. до 20мм, тип Б марка II 40мм
Щебень из доменного шлака фр. 5-10мм 50мм
Уплотненный грунт
Бортовой камень П1У V 0,0525м <sup>3</sup> /м.п.
Растительный грунт
Местный уплотненный грунт
Доменный шлак фр. 5-10мм

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ П-1У и П-5У

Швы на стыках бортовых камней заполняют цементным раствором состава 1:2 из цемента марки 400
Бортовой камень
Бетон В15 V=0,046м <sup>3</sup> (П1-У) V=0,02м <sup>3</sup> (П5-У)
Доменный шлак фр.5-10мм


КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРОТУАРОВ ПЛОЩАДОК У ПОДЪЕЗДОВ ТИП 3

Мелкозернистый асфальтобетон фр. до 10мм тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 40мм
Щебень шлаковый фр. 5-10мм 100мм
Существующее основание
Бортовой камень П5У V 0,021м <sup>3</sup> /м.п.
Растительный грунт
Местный уплотненный грунт
Щебень шлаковый 5-10мм 100мм

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТИП 3а

Мелкозернистый асфальтобетон фр. до 10мм тип Б, марка II 40мм
Щебень из доменного шлака фр. 5-10мм 100мм
Естественный грунт
Бортовой камень П5У V 0,021м <sup>3</sup> /м.п.
Растительный грунт
Местный уплотненный грунт
Доменный шлак фр. 5-10мм

ПРИМЫКАНИЕ ОТМОСТКИ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

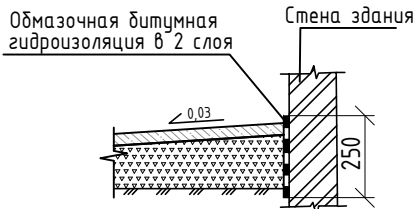

22/01-142-ПЗУ

Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, ул. М. Тореза, д.109

Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Разработал	Манская Г.А.				20.04.2022
Проверил	Люфт К.А.				20.04.2022
Н. Контроль	Люфт К.А.				20.04.2022

Разбивочный план благоустройства дворовой территории М1:500

МБУ "Городское управление развития территории" 2022 г.